

患者番号: 02446729
 患者氏名: [REDACTED]
 性別: 女
 生年月日: [REDACTED]

検査日時: 2023/12/22 09:15:12


検査者: [REDACTED]

検査機器: AA-H1
 検査種別: 標準純音聴力

骨導タイプ: 乳突開放

補正タイプ: 補正なし

コメント:

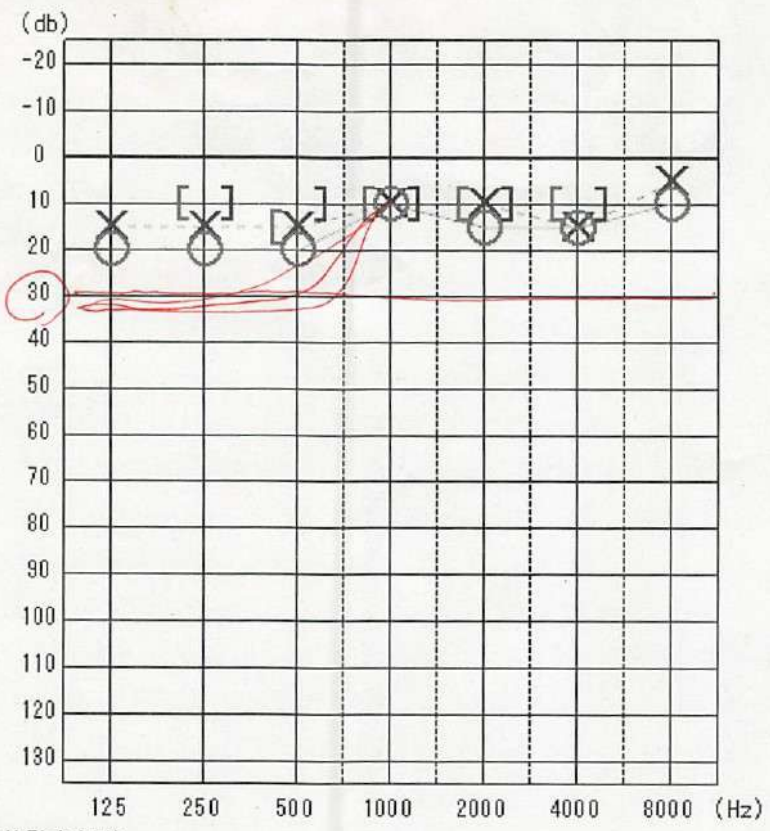

平均聴力(dB)

	3分法	4分法	5分法	6分法
右	15	13.8	16	14.2
左	11.7	11.3	13	11.7

マスキングノイズレベル(dB)

周波数	125	250	500	750	1000	1500	2000	3000	4000	6000	8000
気導	右	-10	-10	-10		-10	-10	-10	-10		-10
	左	-10	-10	-10		-10	-10	-10	-10		-10
骨導	右		40	30		40	30	30			
	左		-10	-10		-10	-10	-10			